



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-060256K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림통상(주)증평공장
 - 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23 (미암리, 대림통상증평공장)
3. 시험기간 : 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 16일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : PA-994PMA
6. 시험방법
 - (1) EM501:2022

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 07월 16일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

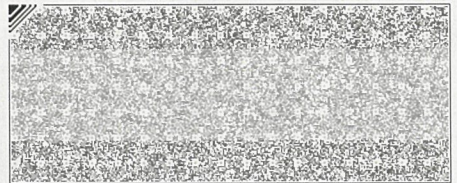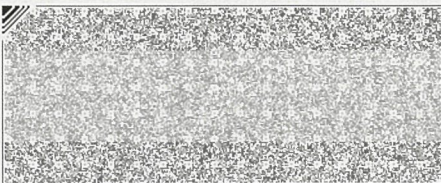

시험성적서

성적서번호 : CT25-060256K

7. 시험결과

1) PA-994PMA

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
평균사용수량(리모컨)	L	(1)	4.03	-	A
평균사용수량(비데측면버튼)	L	(1)	4.01		
평균사용수량(자동물내림)	L	(1)	4.04		
사용수량(리모컨 소변용)	L	(1)	3.61		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	개	(1)	0.0		
세척성능(볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)	개	(1)	100.0		
세척성능(입자 배출성능-변기 내 잔류)	개	(1)	4.3		
최대설정수량(리모컨)	L	(1)	4.90		
최대설정수량(비데측면버튼)	L	(1)	4.83		
최대설정수량(자동물내림)	L	(1)	4.91		
소변용 세척성능(화장지 뭉치 배출성능)	-	(1)	이상 없음		
소변용 세척성능(희석성능)	%	(1)	99.4		

※ 평균사용수량은 수도법 시행규칙 [별표 1]에 따라 다음 식으로 계산함

$\{(\text{소변용 사용수량}) \times 2 + (\text{대변용 사용수량})\} / 3$

※ 사용수량(리모컨 대변용) : 4.86 L

※ 사용수량(비데측면버튼 대변용) : 4.83 L

※ 사용수량(자동물내림 대변용) : 4.90 L

※ 평균사용수량의 소변용 사용수량은 리모컨 사용 결과에 따름

※ 사용수량 설정방법 : 임의 조작 불가

※ 최대설정수량 설정방법 : 임의 조작 불가

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

— 끝 —

